

전국 대학 강사실 현황 조사


한국현대문학자대회 제도팀 · 제3회 현문대 (2026.2.20-21, 이화여대)

2025.12 - 2026.01 | 전국 19개 대학 응답 | 사진 68장 수집




19

응답 대학



67

첨부 사진



3.4


평균 만족도/5



18/19

강사실 보유

만족도 분포

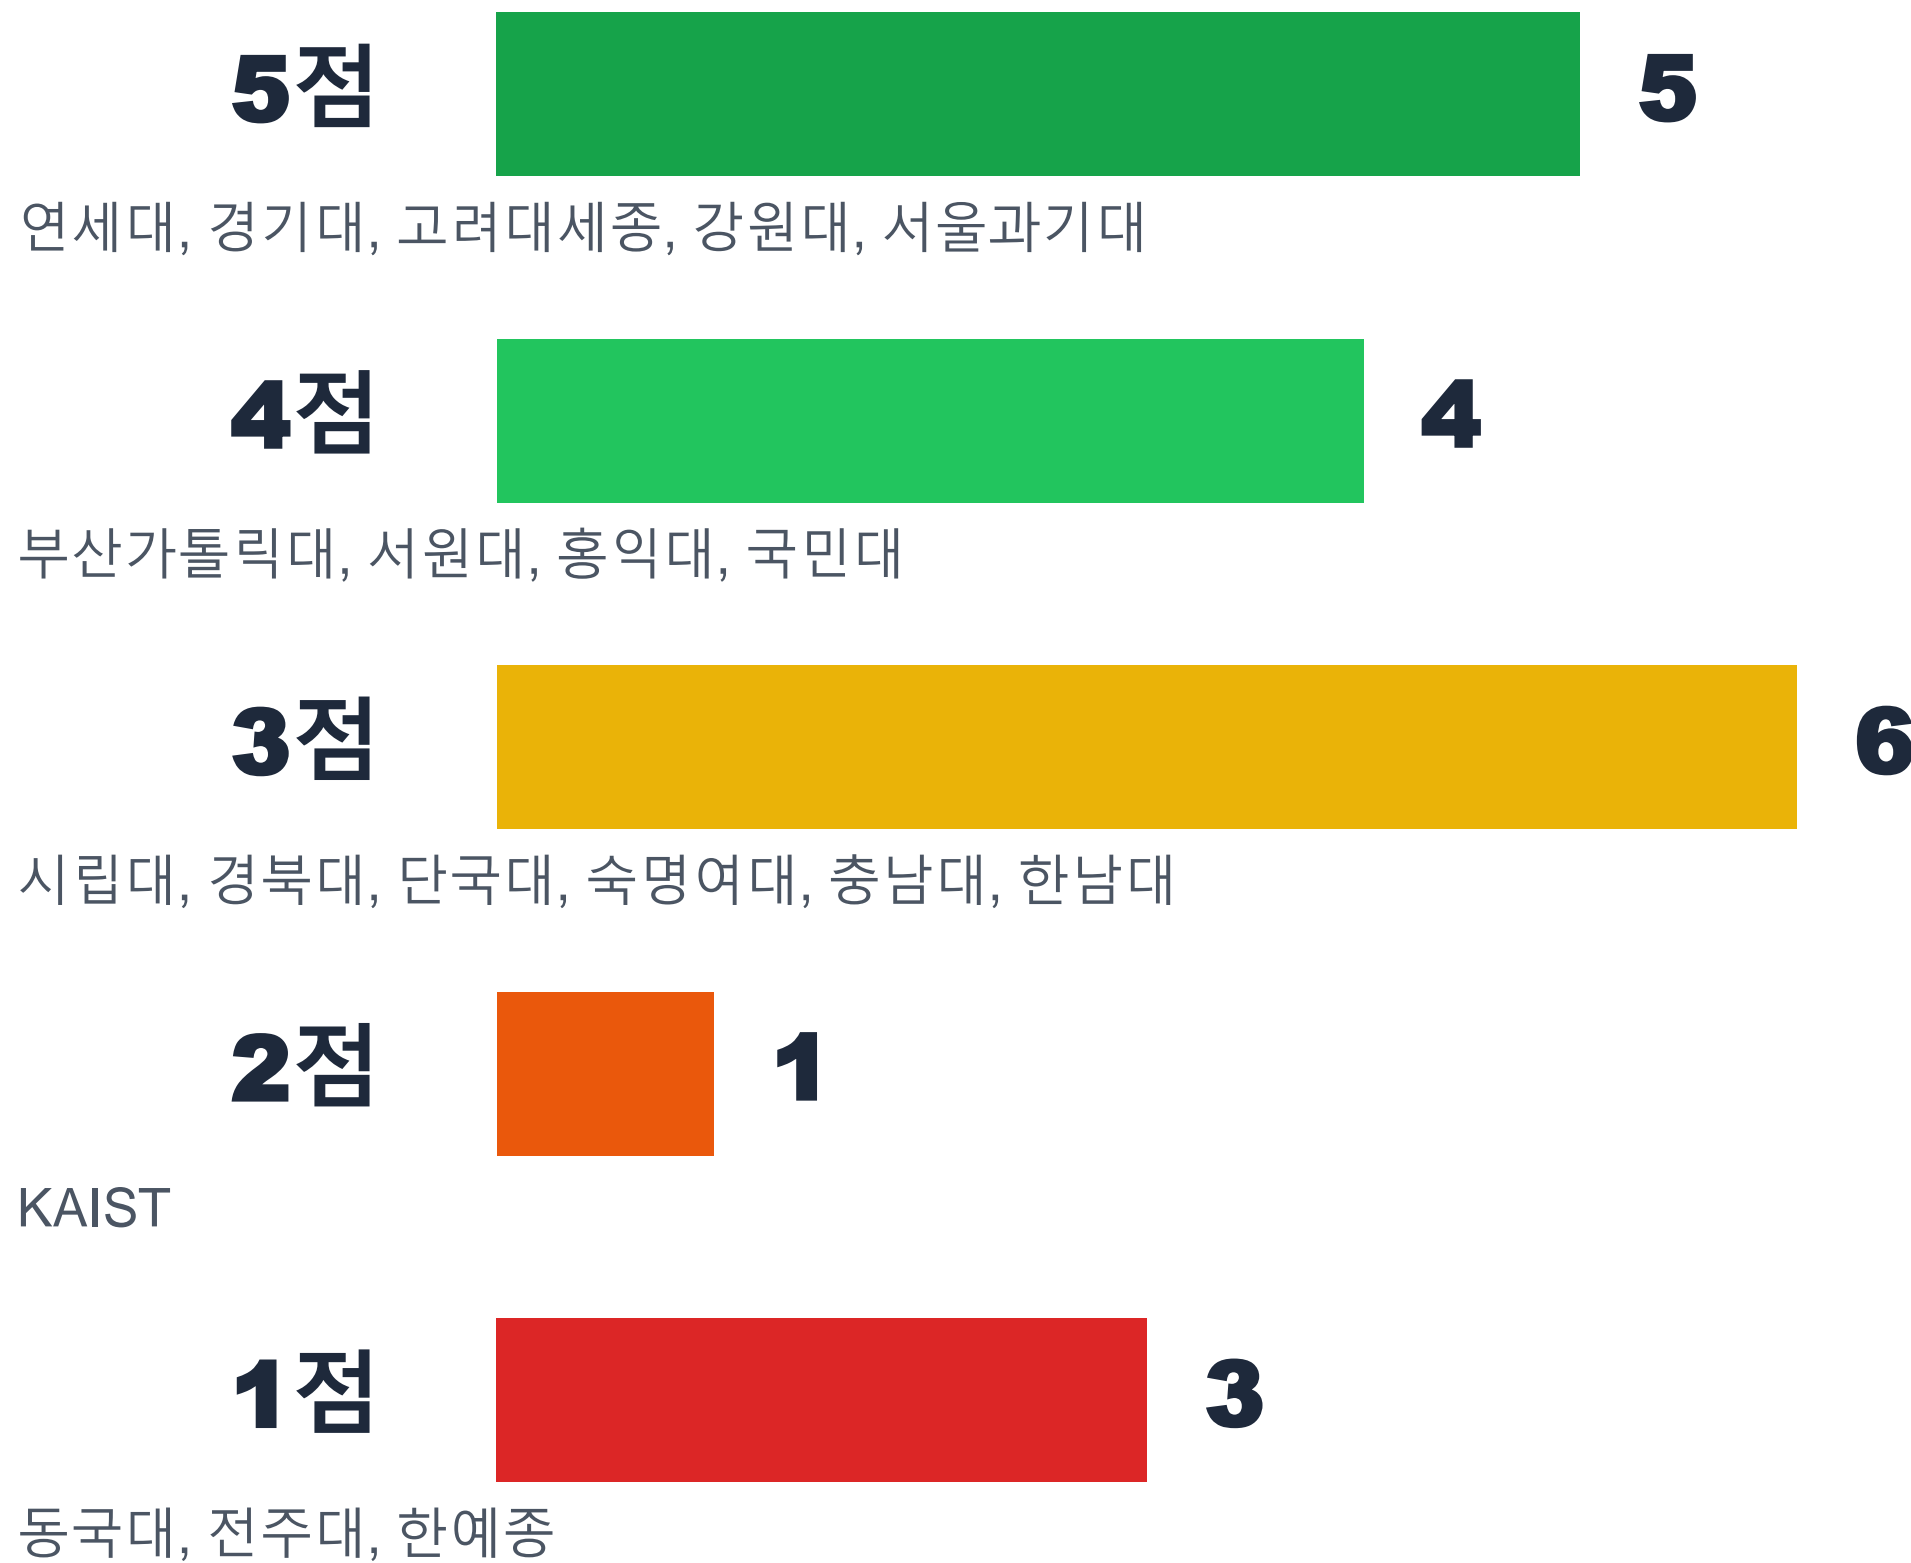

시설 보유 현황



19개 대학 강사실 요약

대학	위치	만족도	주요 의견
연세대 송도	자유관A 313호	★★★★★	자유석 사석화 문제
서울시립대	법학관 강의준비실	★★★★☆	조교 부재 시 문 잠김
동국대	문과대 강의준비실	★★★☆☆	창고 같은 공간
경북대	비정규교수연구실	★★★★☆	리모델링 공사 중
단국대	교강사 휴게실	★★★★☆	문 잠김, 행사 시 전용
숙명여대	명신관 212호 외	★★★★☆	프린터/복사기 없음
전주대	진리관 해치라운지	★★★☆☆	유리 구조, 차폐 부적합
경기대	종합강의동 강사실	★★★★★	넓은 공간, 학생 상주
고려대 세종	문화스포츠관 4층	★★★★★	-
부산가톨릭대	로사리오관 212호	★★★★☆	피크 시간 자리 부족
충남대	인문대학 431호	★★★★☆	공간 협소
서원대	학생관 207호	★★★★☆	공강 시 휴식 가능
한예종	단과대별 미비	★★★☆☆	창고화, 방치 상태
강원대	삼척 교양교육센터	★★★★★	-
홍익대	인문사회관 c동	★★★★☆	인원 대비 공간 협소
KAIST	창의학습관 313호	★★★☆☆	가벽 구조, 책상 부족
한남대	인사례교양동 휴게실	★★★★☆	PC 느낌, 사물함 부족
국민대	북악관 601호	★★★★☆	-
서울과기대	어의관 410호	★★★★★	기물 노후, 교체 필요


주요 개선 과제

- 공간 부족 — 인원 대비 협소
- 접근성 — 문 잠김, 행사 전용
- 시설 노후 — 장비 고장·미설치
- 부적절 환경 — 창고화
- 사물함 부족 — 신규 배정 불가

만족도: ■ 5점 ■ 4점 ■ 3점 ■ 2점 ■ 1점

전국 대학 강사실 사진 갤러리

18개 대학 · 총 67장 현장 사진 · 대학별 대표 이미지

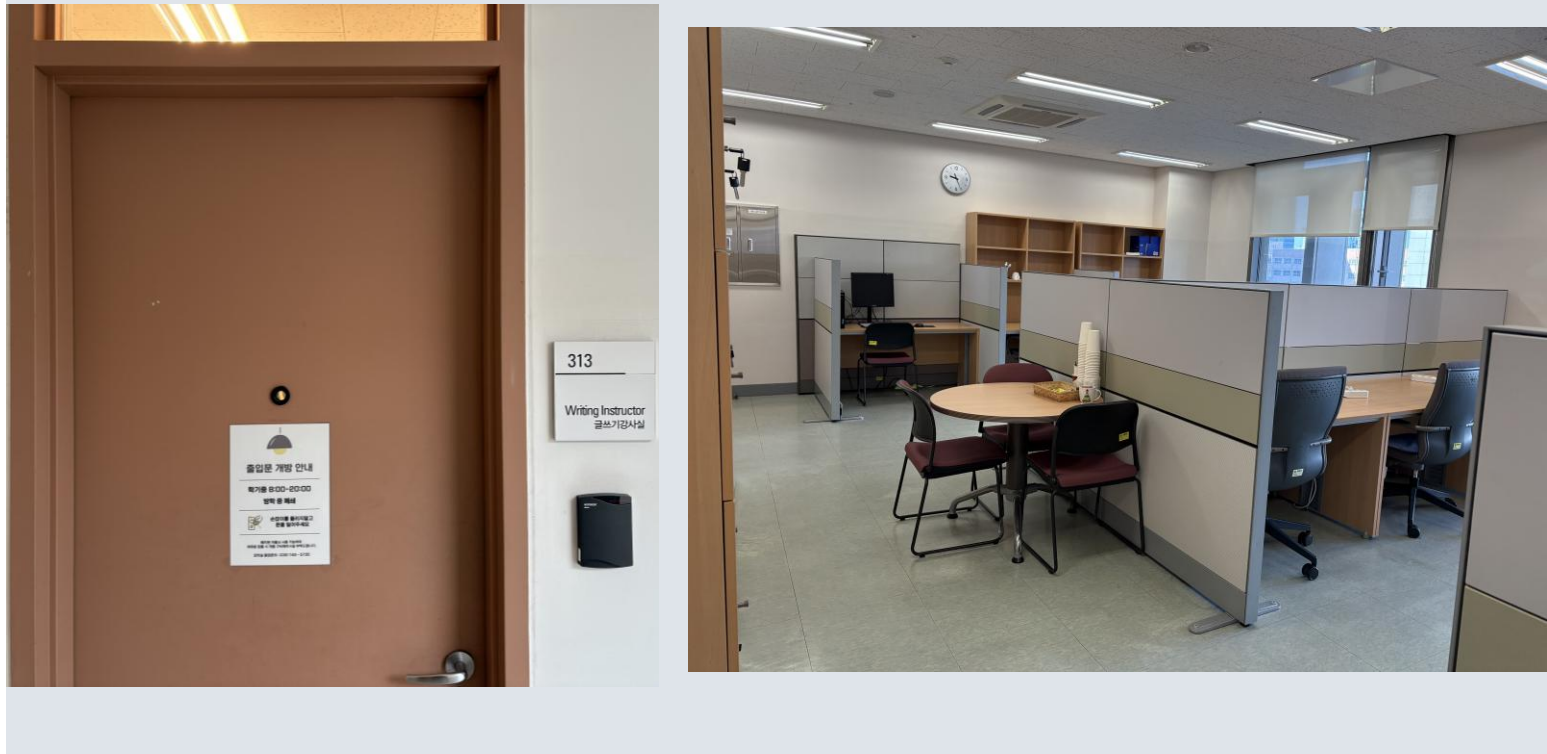

연세대 송도

★★★★★


자유관A 313호 — "자유석 사석화 문제"



서울시립대

★★★★☆

법학관 강의준비실 — "조교 부재 시 문 잠김"

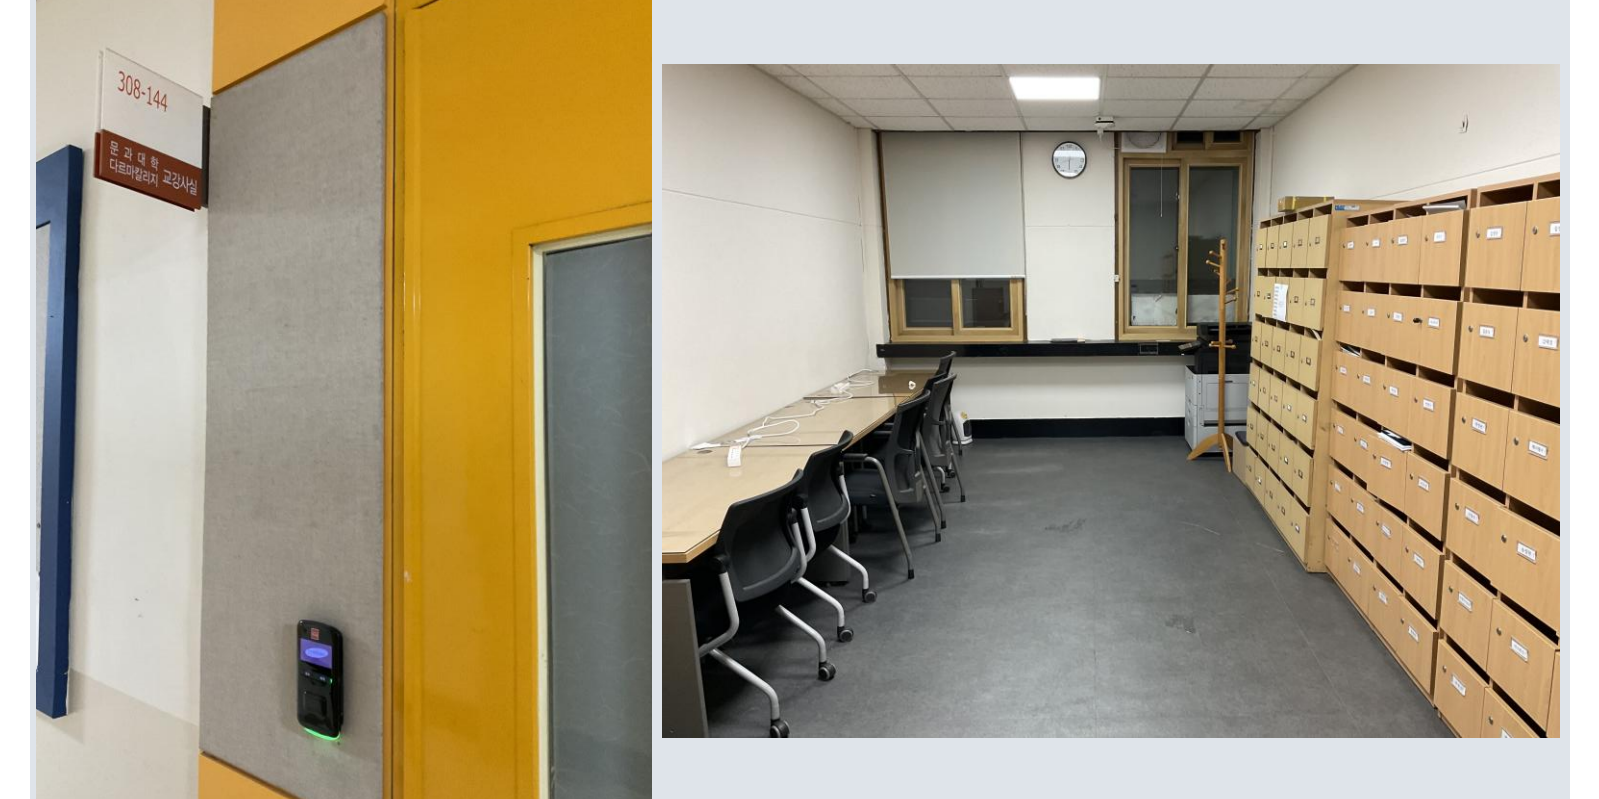

동국대

★★★★☆


문과대 강의준비실 — "창고 같은 공간"



단국대

★★★★☆


교강사 휴게실 — "문 잠김, 행사 시 전용"

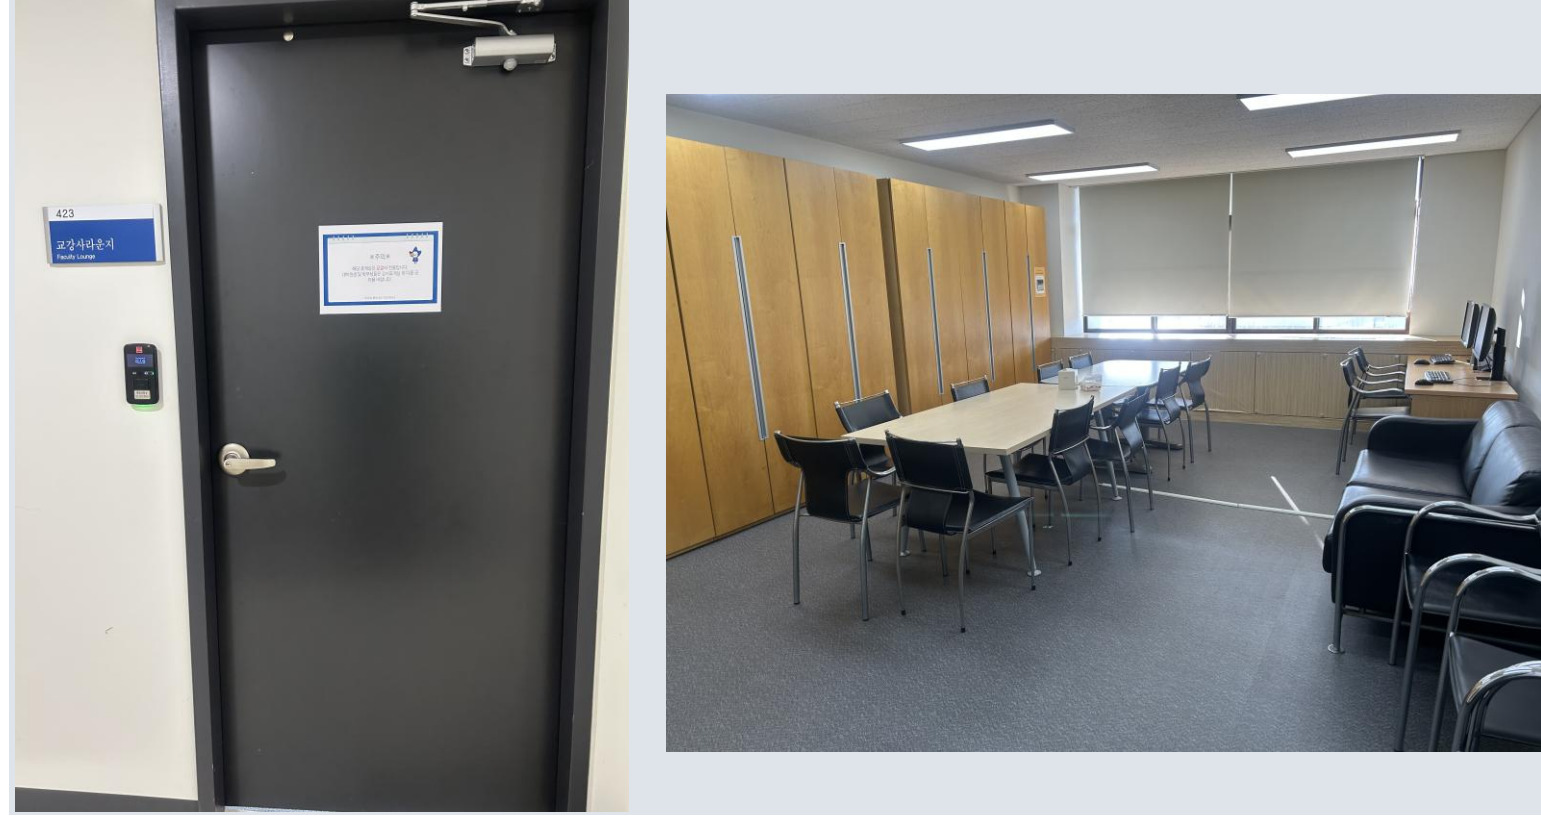

숙명여대

★★★★☆


명신관 212호 외 — "프린터/복사기 없음"

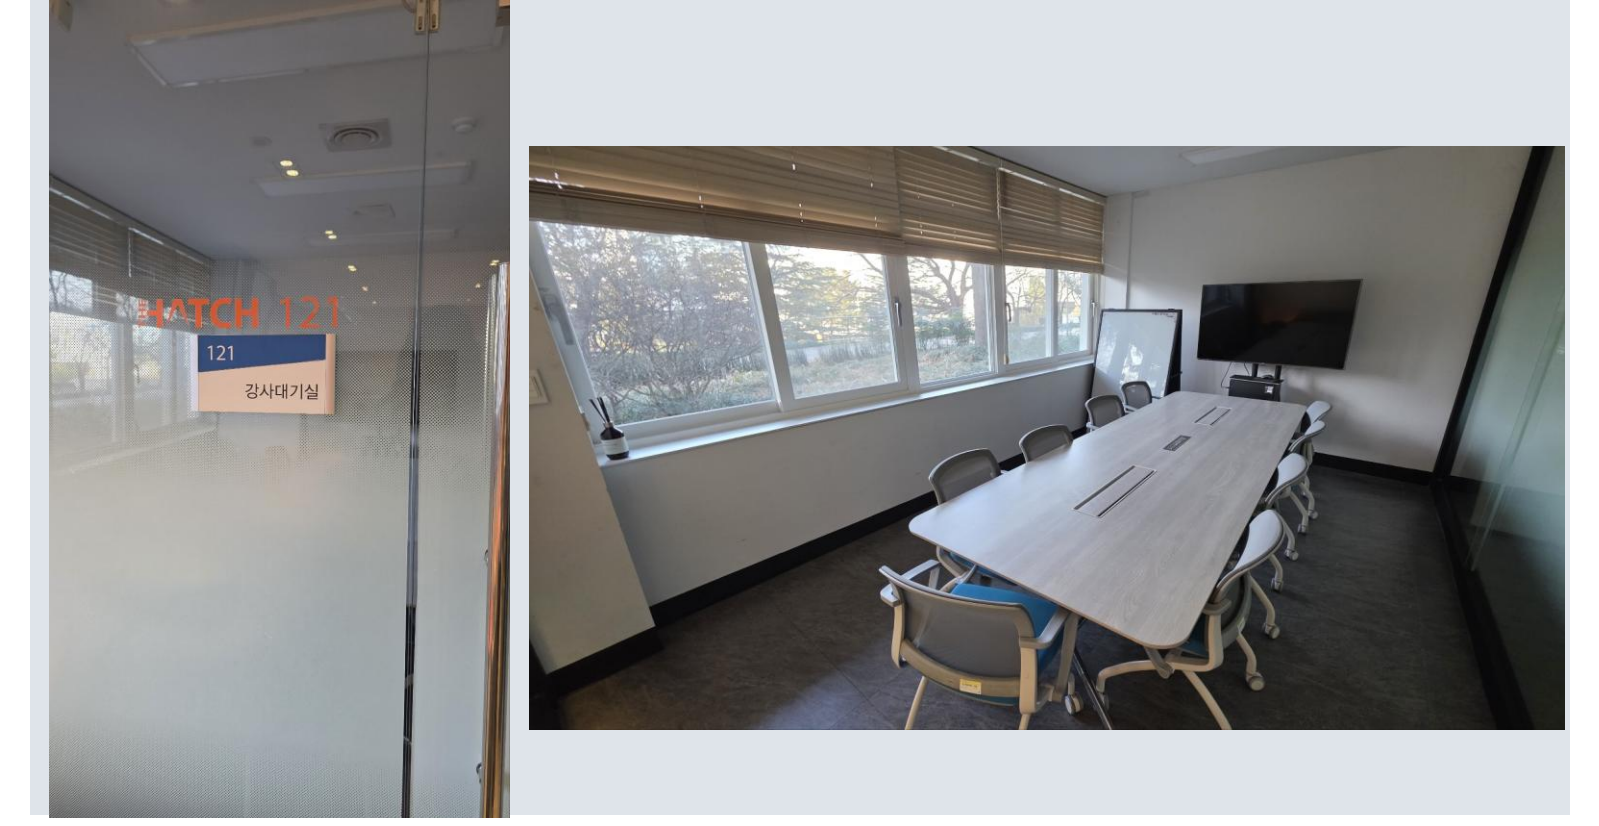

전주대

★★★★☆

진리관 해치라운지 — "유리 구조, 차폐 부적합"

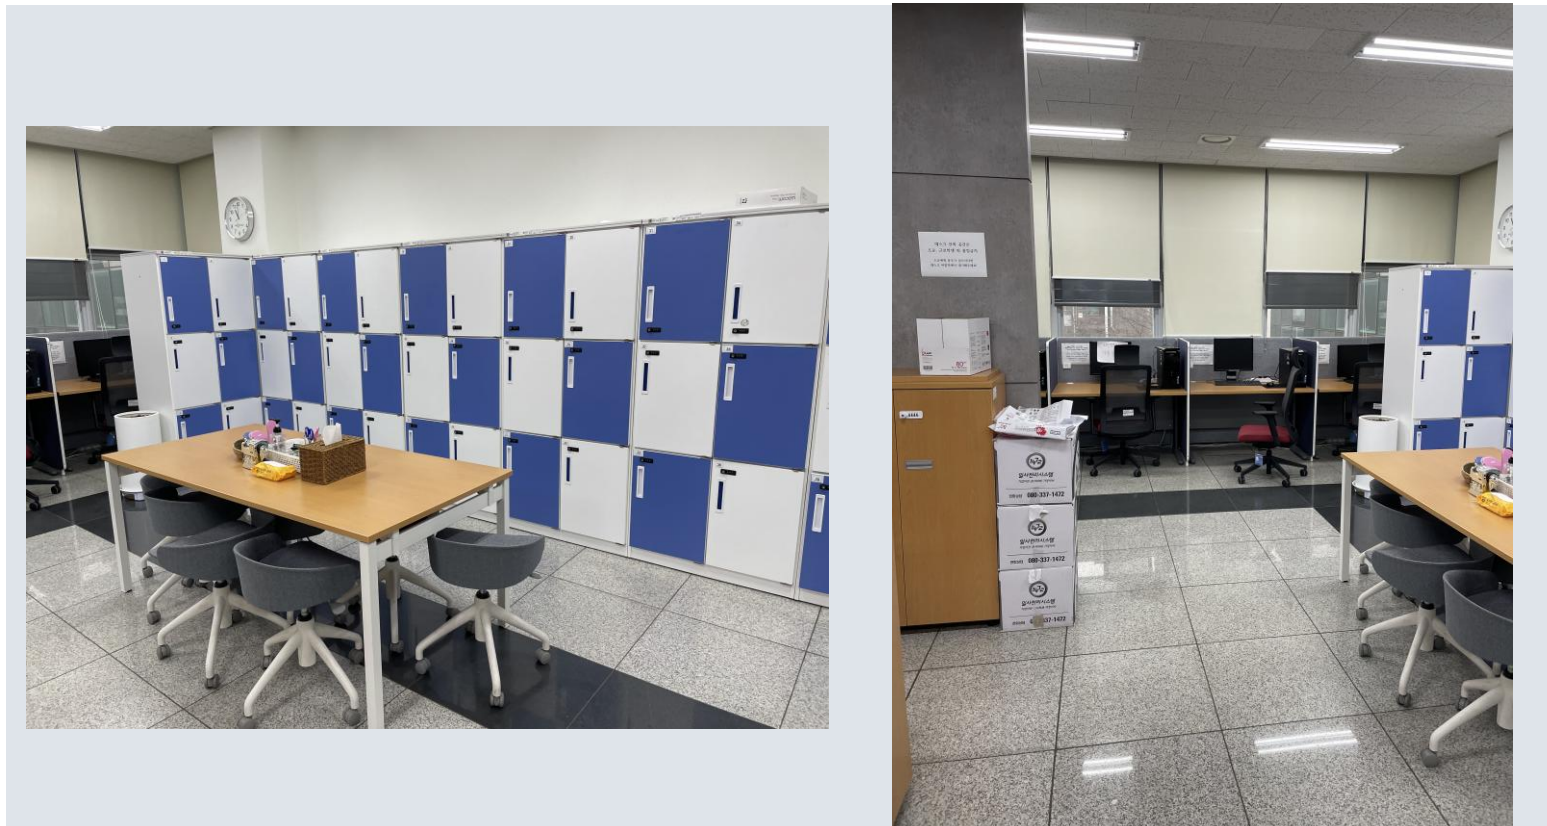

경기대

★★★★★

종합강의동 강사실 — "넓은 공간, 학생 상주"



고려대 세종

★★★★★

문화스포츠관 4층



부산가톨릭대

★★★★★

로사리오관 212호 — "피크 시간 자리 부족"



충남대

★★★★☆


인문대학 431호 — "공간 협소"



서원대

★★★★☆


학생관 207호 — "공강 시 휴식 가능"

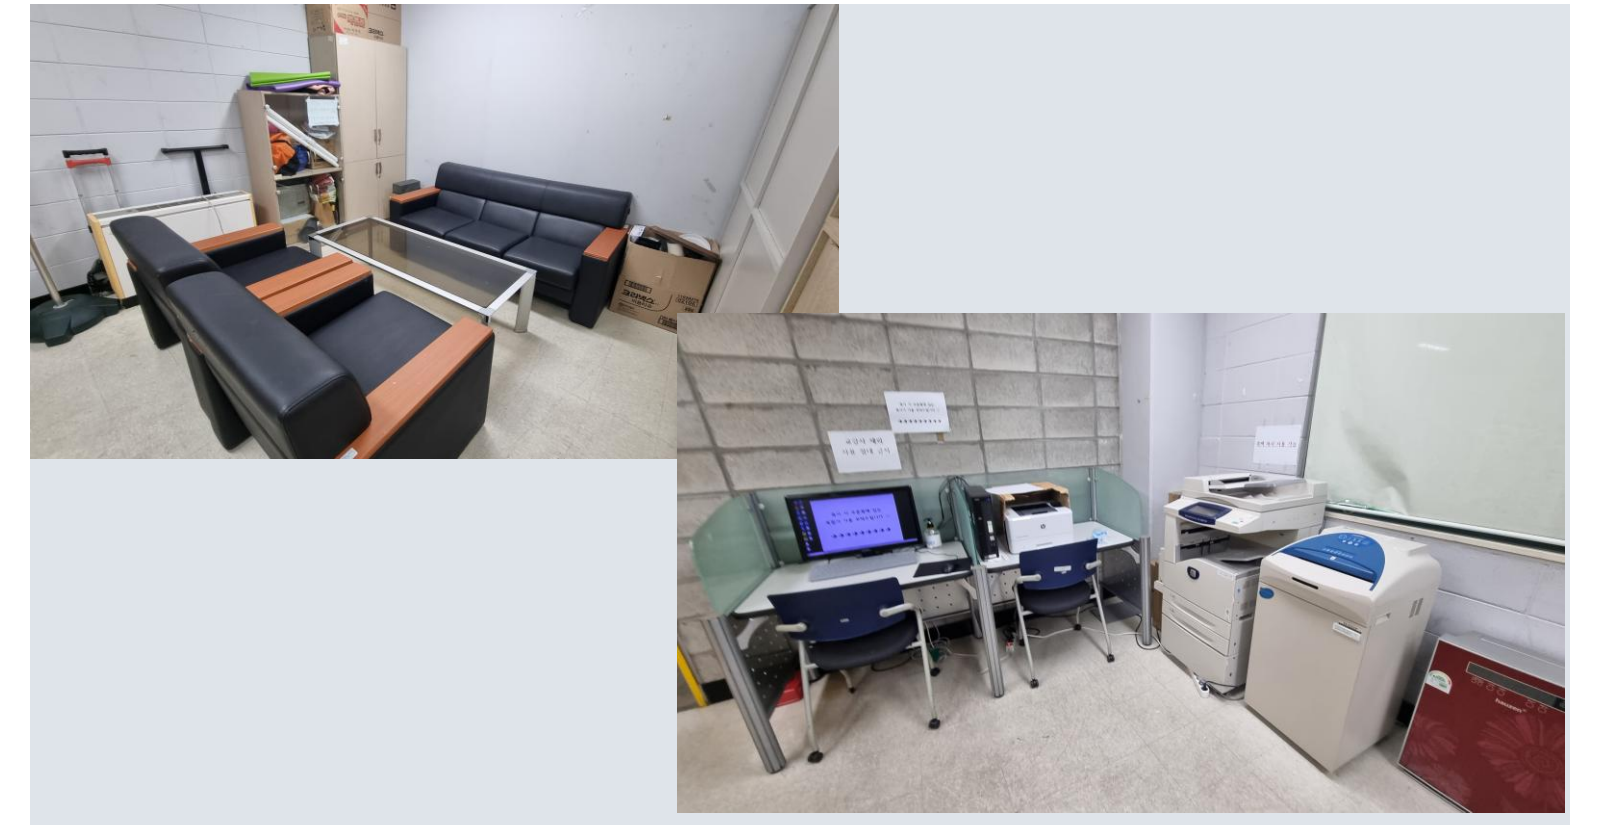

한예종

★★★★☆


단과대별 미비 — "창고화, 방치 상태"

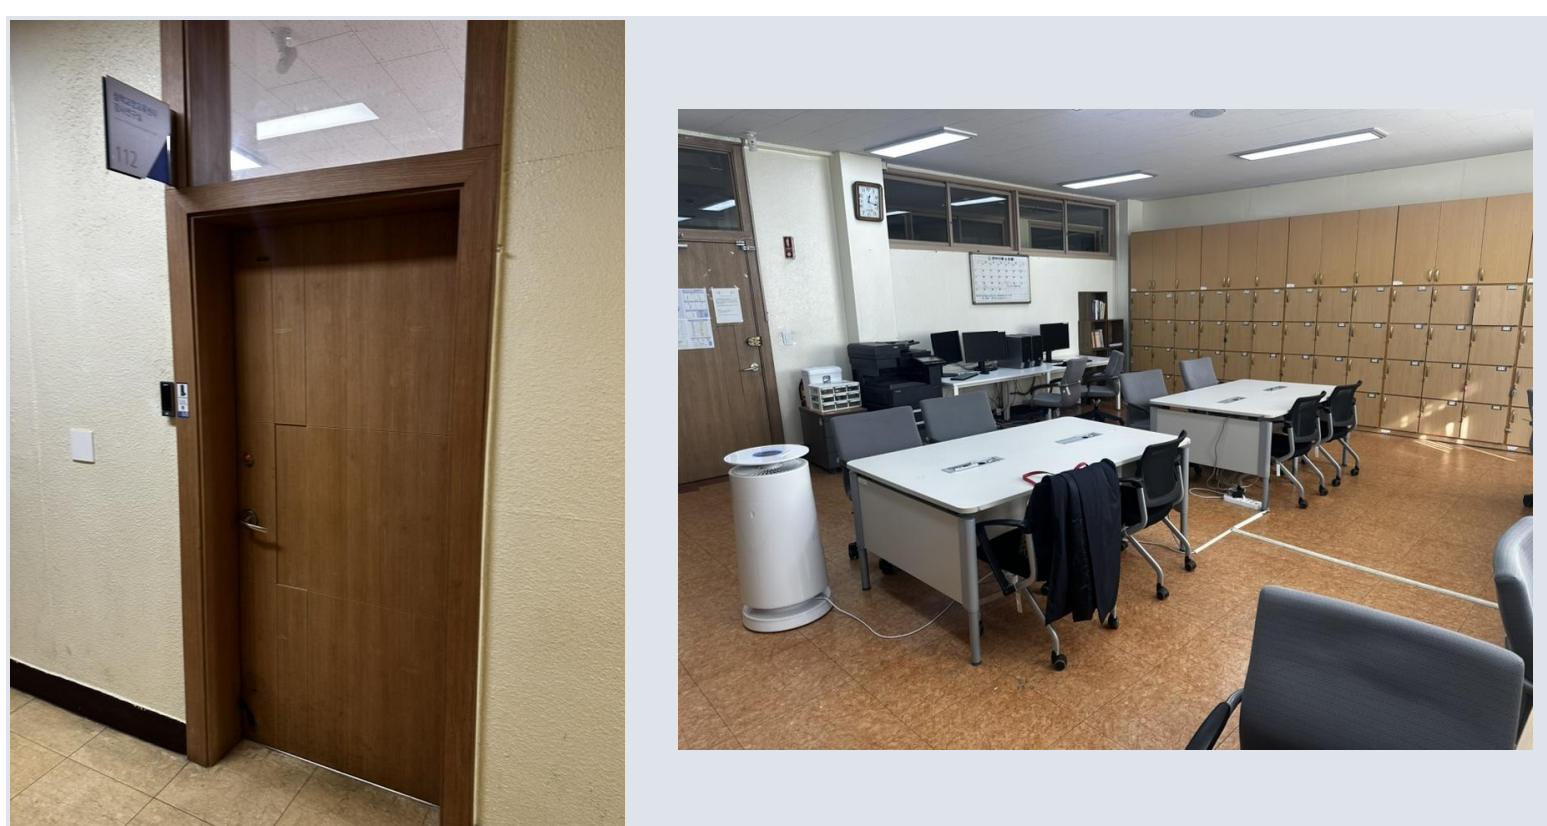

강원대

★★★★★


삼척 교양교육센터

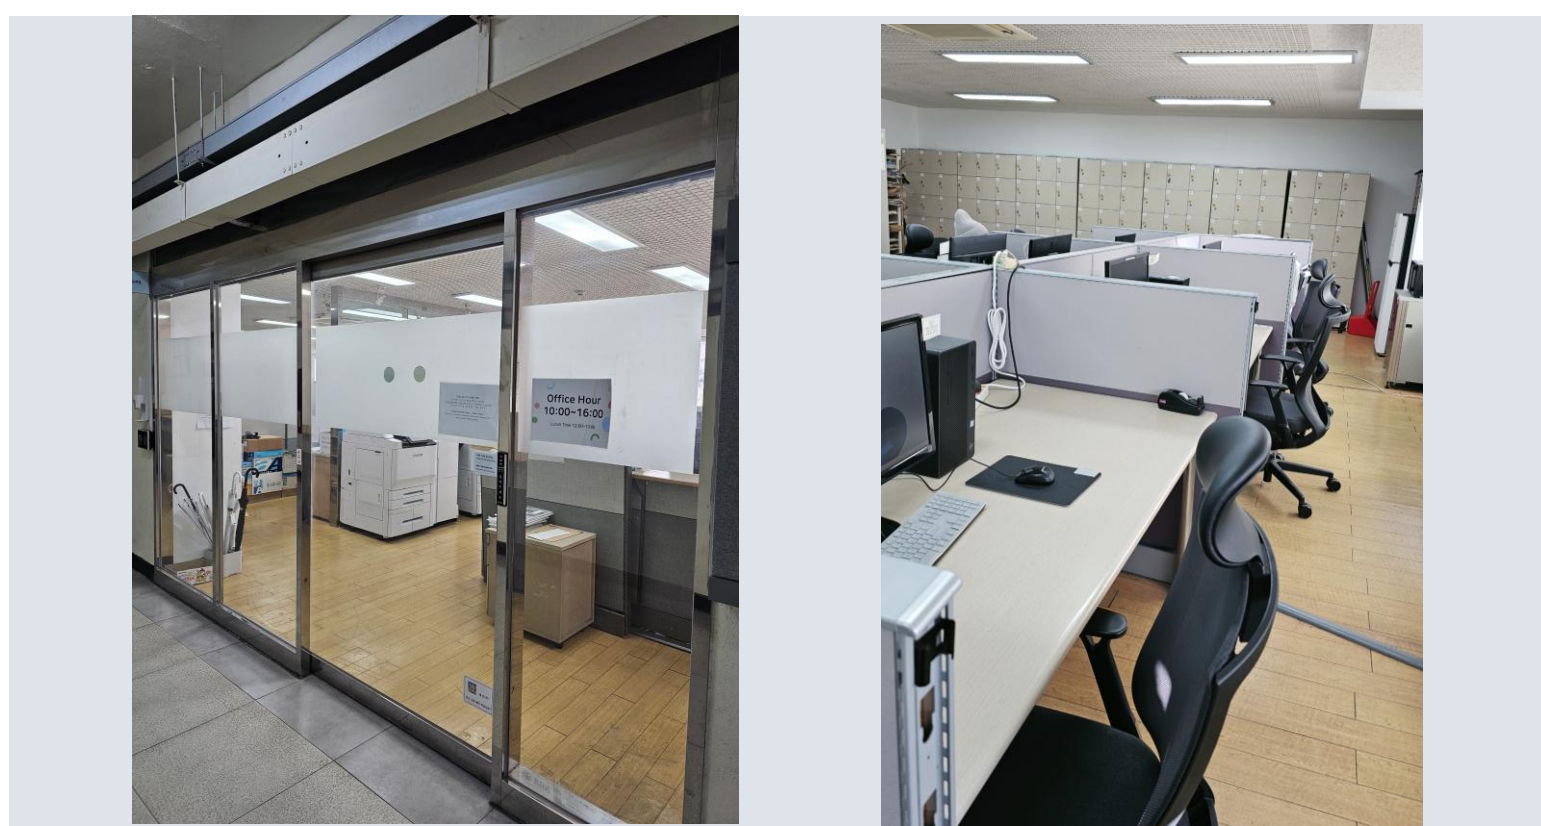

홍익대

★★★★☆

인문사회관 C동 — "인원 대비 공간 협소"

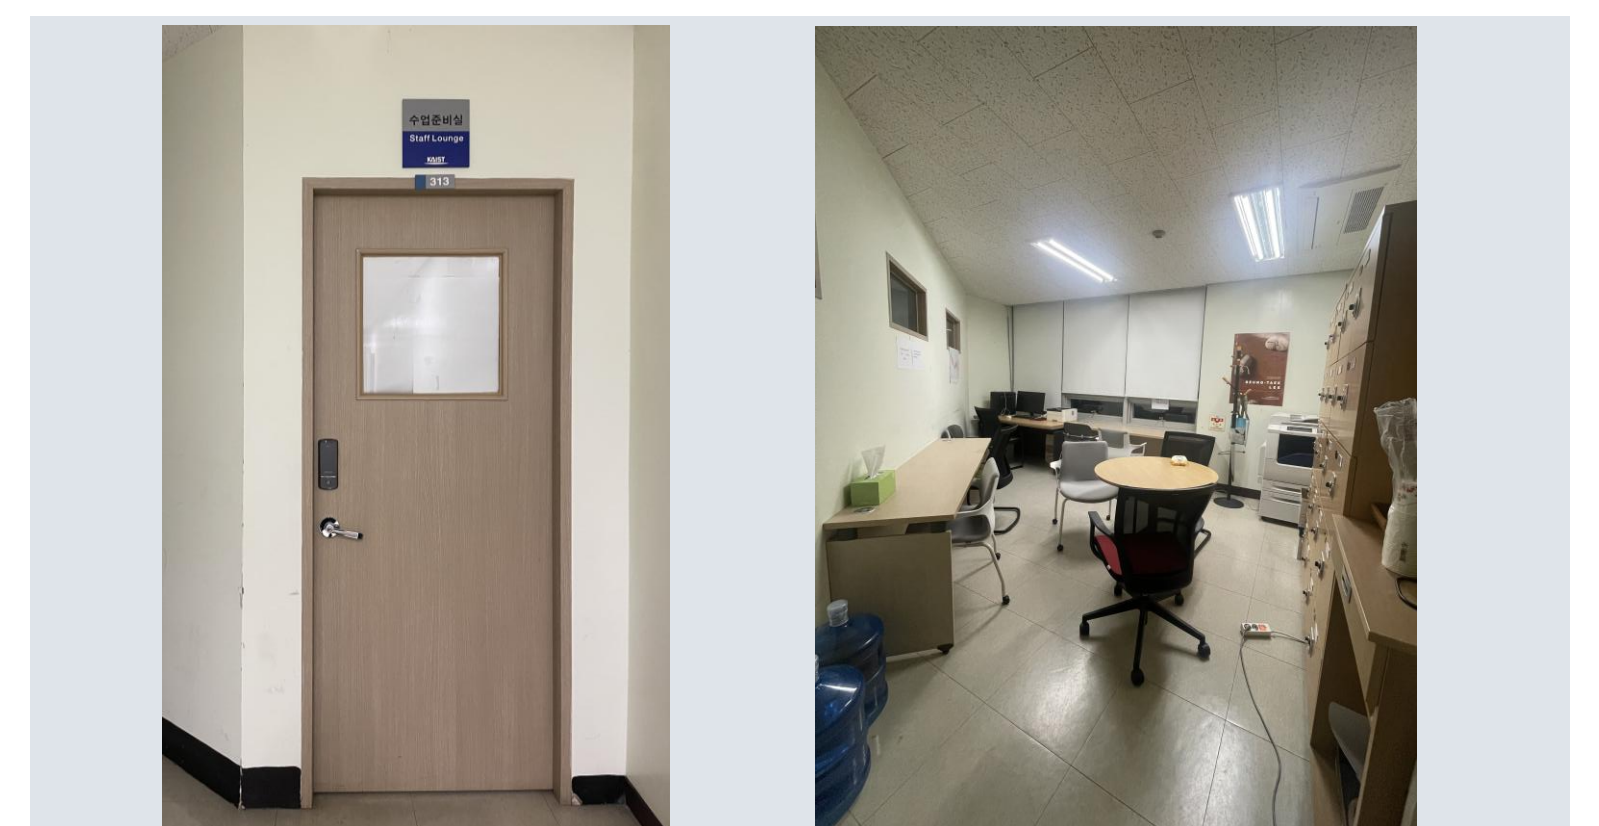

KAIST

★★★★☆


창의학습관 313호 — "가벽 구조, 책상 부족"



한남대

★★★★☆


인사례교양동 휴게실 — "PC 느낌, 사물함 부족"

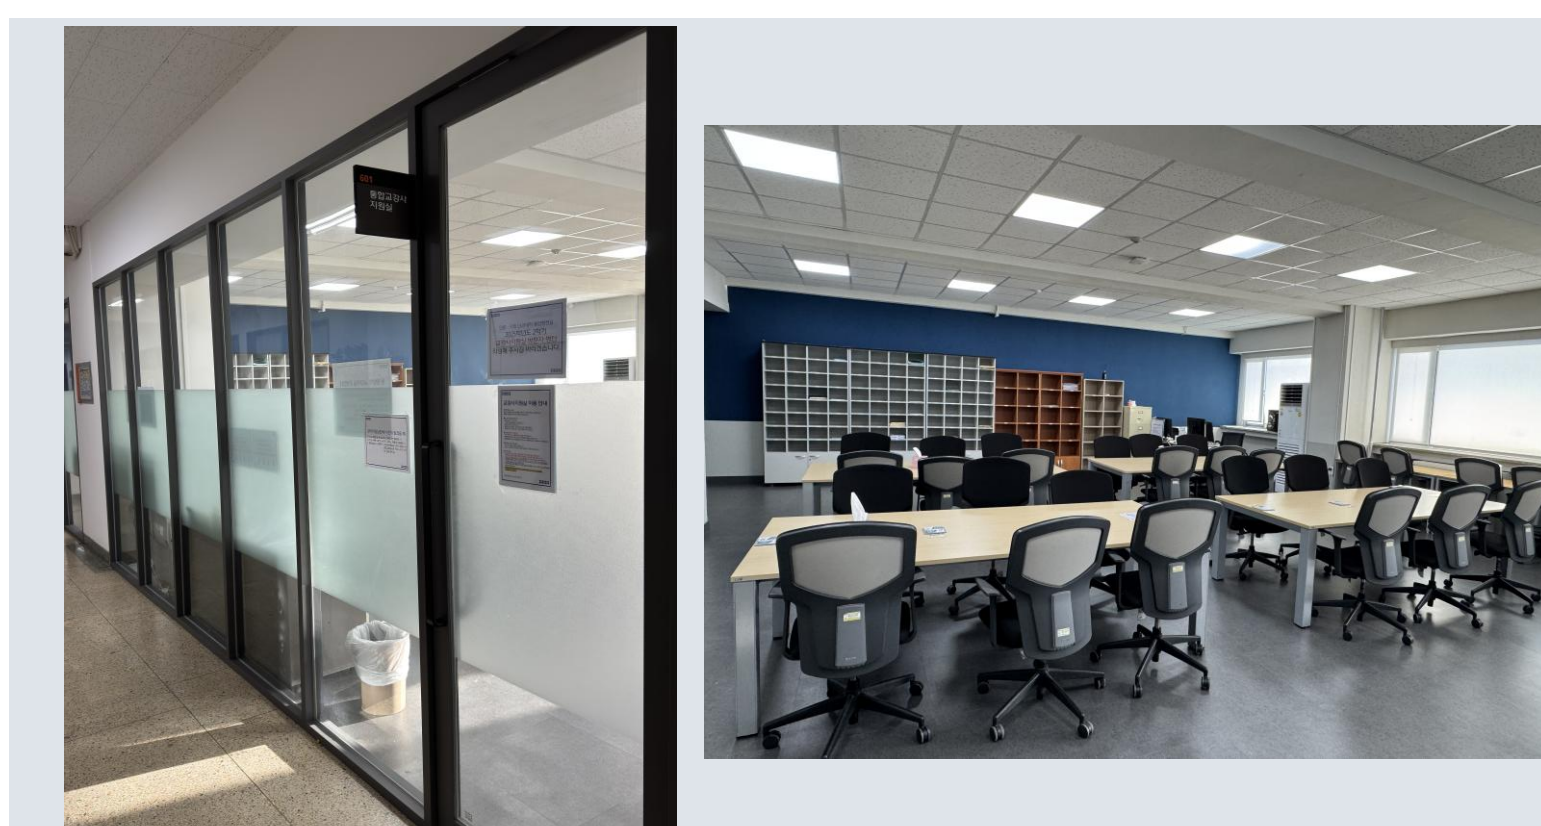

국민대

★★★★☆

북악관 601호

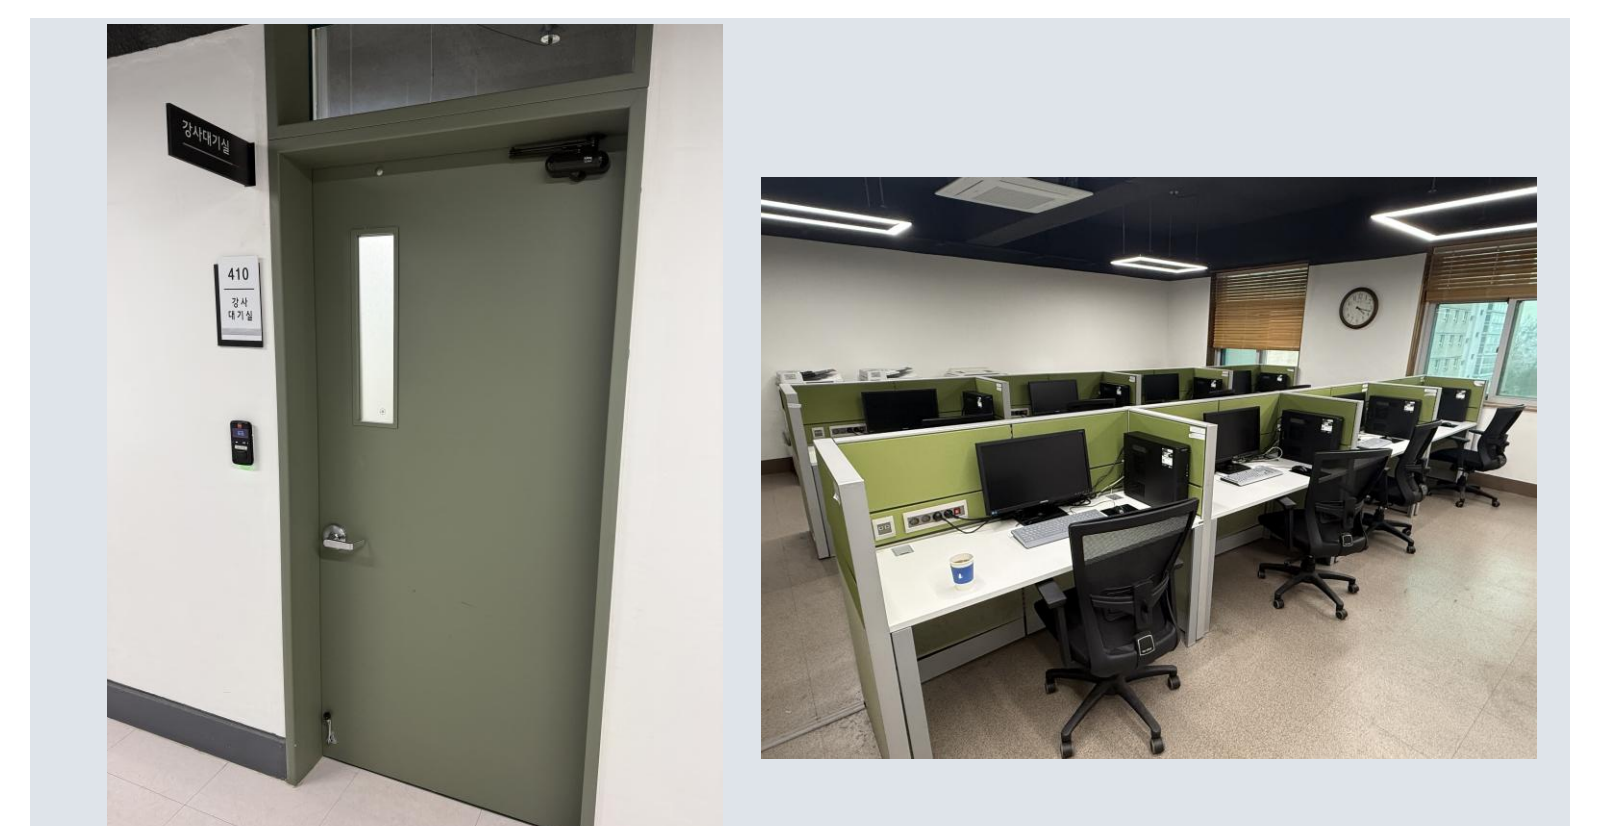

서울과기대

★★★★★

어이관 410호 — "기물 노후, 교체 필요"

만족도: ■ 5점 ■ 4점 ■ 3점 ■ 2점 ■ 1점

전체 사진 보기

Google Drive

